



170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201712174

认证委托人 江西中盾消防设备有限公司

产品型号名称 YCB-1000×500 DR-wz/固定式柔性挡烟垂壁

检 验 类 别 型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



仅供送样
报告使用，工程验收无效

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

No. Gn201712174

共 6 页 第 1 页

产品名称	固定式柔性挡烟垂壁	型号规格	YCB-1000×500 DR-wz
认证委托人	江西中盾消防设备有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江西中盾消防设备有限公司	生产日期	2017年11月
生产企业	江西中盾消防设备有限公司	抽样者	江西中盾消防设备有限公司
抽样基数	6件	抽样地点	成品库
样品数量	3件	抽样日期	2017-11-26
样品状态	完好	受理日期	2017-12-05
检验依据	GA533-2012;CNCA-C18-02:2014;CCCF-HZFH-03		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	<p>经按GA533-2012《挡烟垂壁》,CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》,CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》检验,合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: center;">(检验业务专用章)</p> <p style="text-align: center;">签发日期: 2018年3月28日</p>		
备注	本栏空白		

批准:

朱德高

审核:

李邦全

编制:

董子小

仅作参考、报告使用、工程验收无效!



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验结果汇总

No. Gn201712174

共 6 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论		备注
				合格	合格	
1	外观	挡烟垂壁设置的永久性标牌, 标牌应牢固, 标识内容清楚。(5.1.1.1)	符合标准要求	合格	合格	
		挡烟垂壁的挡烟部件表面不应有裂纹、压坑、缺角、孔洞及明显的凹凸、毛刺等缺陷; 金属材料的防锈涂层或镀层应均匀, 不应有斑剥、流淌现象。(5.1.1.2)	符合标准要求	合格		
		挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固, 符合设计要求, 不应有错位和松动现象。(5.1.1.3)	符合标准要求	合格		
2	材料	制作挡烟垂壁的无机纤维织物的拉伸断裂强力经向不应低于 600N, 纬向不应低于 300N, 其燃烧性能不应低于 GB8624A 级。(5.1.2.4)	符合标准要求	合格		
3	尺寸与极限偏差	挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求, 其最小值不应低于 500mm, 最大值不应大于企业申请检测产品型号的明示值。(5.1.3.1)	挡烟高度: 500mm	合格	合格	
		采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于 2000mm; 采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于 4000mm。(5.1.3.2)	单节宽度: 1000mm	合格		

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验结果汇总

No. Gn201712174

共 6 页 第 3 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
		挡烟垂壁挡烟高度的极限偏差不应大于±5mm。 (5.1.3.3)	0mm	合格	
		挡烟垂壁单节宽度的极限偏差不应大于±10mm。 (5.1.3.4)	0mm	合格	
4	漏烟量	挡烟部件在(200±15)℃的温度下,挡烟部件前后保持(25±5)Pa的气体静压差时,其单位面积漏烟量不应大于25m ³ /(m ² ·h);如果挡烟部件由不渗透材料(如金属板材、不燃无机复合板、防火玻璃等刚性材料)制造,且不含有任何连接结构时,对漏烟量无要求。(5.1.4)	0m ³ /(m ² ·h)	合格	
5	耐高温性能	挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下,保持完整性的时间不应小于30min。(5.1.5)	试验温度 620℃,在30min 试验过程中:挡烟垂壁未垮塌;未丧失耐火完整性。	合格	
		本页以下空白			


工程验收无效!

报价使用

仅作参考


一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

201712174

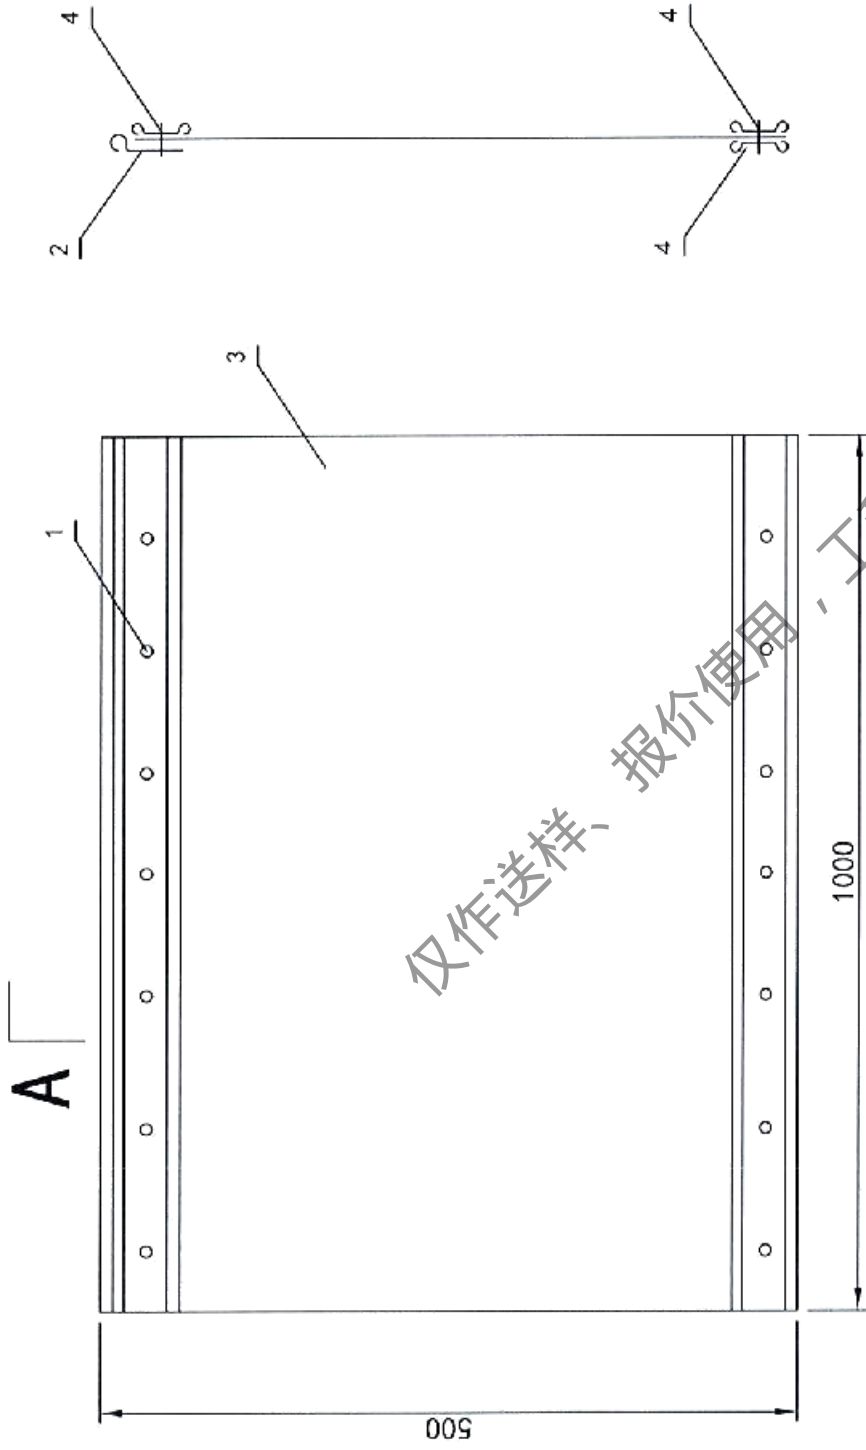


A 主视图

A-A剖面图



夹板截面图



挂片截面图

4	夹板	2	
3	挡烟毡胶布	1	0.8mm
2	挂片	2	
1	自攻螺钉		
序号	名称	型号规格	数量
审核			
校对	型号	YCB-1000 X 500 DR-wz	
设计	日期		



仅作参考、报价使用，工程验收无效！

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201712174

共 6 页 第 5 页

认证委托人	江西中盾消防设备有限公司		
通信地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲塘中大道街上村		
联系电话	13332001691	传真	空白

样品图片：



Gn201712174

仅作送样

201712174

检验报告

No. Gn201712174

共 6 页 第 6 页

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

产品名称：固定式柔性挡烟垂壁；

型号规格：YCB-1000×500 DR-wz；

执行标准：GA533—2012

生产者：江西中盾消防设备有限公司；

生产企业：江西中盾消防设备有限公司；

3C标志：无。

二、关键原材料：

三、产品结构及特性参数：详见图纸。

仅作参考、报价使用，工程验收无效！

产品一致性核查：符合



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2018081814004749

认证委托人: 江西中盾消防设备有限公司

地址: 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙一路

生产者: 江西中盾消防设备有限公司(H005999)

地址: 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙一路

生产企业: 江西中盾消防设备有限公司

地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园区金沙一路337号

产品名称: 固定式柔性挡烟垂壁

认证单元: YCB-1000×500 DR-wz

内含: YCB-1000×500 DR-wz (主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-19: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GA 533-2012

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-19: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-02

发(换)证日期: 2019年08月02日 有效期至: 2024年08月01日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>